Regulus

www.regulus.cz



Návod na instalaci a použití
MODUL K IR 10 PRO OVLÁDÁNÍ HDO

CZ

HDO MODUL K IR 10

Modul k IR 10 pro ovládání HDO (kód 13719)

Přídavný modul IR10 HDO je určen k signalizaci přítomnosti signálu HDO. Na kontakt L je přivedena fáze a na kontakt N vodič N - HDO. Přítomnost HDO značí rozsvícená kontrolka. Modul dává informaci regulátoru, že je přepnuto na nízký tarif. Modul může být použit bez čidla, s čidlem PT1000, anebo pokojovou jednotkou RC21 IR.

Technické parametry:

Napájení - vstup:
Napájení:
Napájecí napětí: 24V
Max. příkon: 0,5W


Vstup HDO:
Napětí: 230V
Max. príkon: 1,4W

Výstup:


Signál pro IR: připojení k IR10 podle schématu
Na modulu výstupy X1 a X2

Podle zapojení je třeba nastavit v regulátoru na www stránce Servis – zóna 1 nebo na displeji regulátoru v servisní nabídce zóny 1:
Volba - čidlo v zóně: 0. Bez čidla, 1. Čidlo Pt1000, 2. Pokoj. jednotka RC21 IR


Schéma připojení modulu:

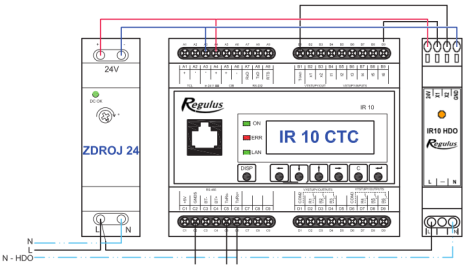

Volba čidlo v zóně:
0 - bez čidla.

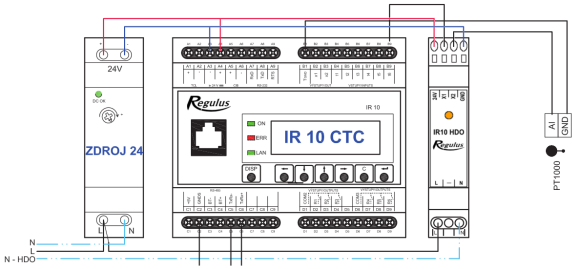

Volba čidlo v zóně:
1 - pokud připojujete pouze čidlo Pt1000

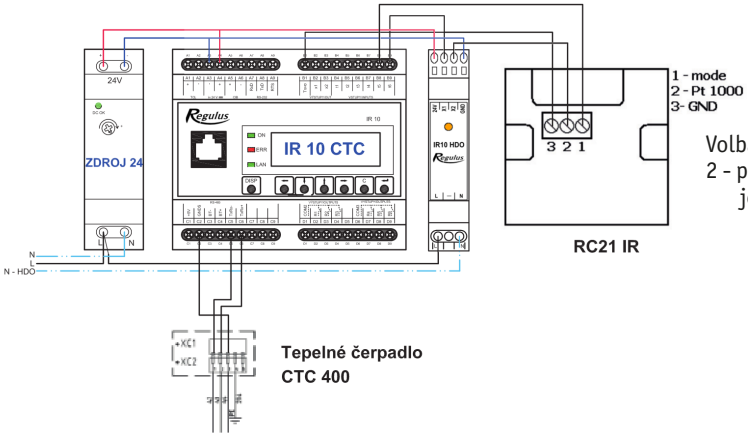

Volba čidlo v zóně:
2 - pokud připojujete jednotku RC21 IR

©2018 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

v1.2-01/2018

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz