TECHNICKÝ LIST

Čerpadlová skupina CSE1 SOL G SRS1 T P





Základní charakteristika	
Použití	Solární jednotrubková čerpadlová skupina obsahuje všechny potřebné komponenty pro běžný a hospodárný provoz solárního systému. Je určena pro použití s jedním spotřebičem (např. zásobník teplé vody). K čerpadlové skupině je možné připojit elektrické topné těleso dohřevu o výkonu 2 až 3 kW nebo plynový kotel případně jiný spínaný zdroj tepla. Spínání a vypínání zdroje tepla řídí regulátor. Zdroj tepla musí být připojen na bezpotenciálový spínací kontakt regulátoru (max. 3 kW) a musí být řízen dodatečným teplotním čidlem S3. Topné těleso, kontrola havarijní teploty spínaného zdroje tepla ani čidlo S3 není součástí dodávky.
Popis	Čerpadlová skupina obsahuje: – oběhové čerpadlo UPM3 Hybrid 25-70, – regulátor SRS1 T, – zpětný ventil, – pojistný ventil s výstupem G 3/4" F, – dva kulové kohouty, – ukazatel průtoku, – tlakoměr, – teploměr, – dva kohouty G 3/4" M pro napouštění, vypouštění a doplňování solárního systému, – výstup G 3/4" M pro připojení expanzní nádoby, – připojené teplotní čidlo spotřebiče (kabel o délce 4 m), – připojený kabel se silikonovou izolací pro připojení solárního čidla (délka 1 m), – solární teplotní čidlo (kabel o délce 2 m), – připojený napájecí kabel 230 V s vidlicí do zásuvky (délka 3 m, průřez 3 x 1,5 mm²), – montážní sadu pro uchycení na zeď nebo na nádrž, – izolaci.
Instalace	Na nádrž nebo na zeď.
Pracovní kapalina	Směs voda–glykol (max. 1:1).
Objednací kódy	**20576** – připojení G 3/4" M, průtok 2–12 l/min **20572** – připojení G 1" M, průtok 8–28 l/min


Parametry čerpadlové skupiny	
Max. pracovní teplota kapaliny	110 °C
Max. pracovní tlak	6 bar
Min. tlak v systému	1,3 bar při zastaveném čerpadle
Teplota okolí	5 až 40 °C
Max. relativní vlhkost	85% při 25 °C
Napájení	230 V, 50 Hz
Max. spínaný proud	13 A/230 V
Materiál izolace	EPP RG 60 g/l
Elektrické krytí	IP20
Celkové rozměry (š x v x h)	290 x 510 x 155 mm
Celková hmotnost	5,0 kg

REGULUS spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

TECHNICKÝ LIST


Čerpadlová skupina CSE1 SOL G SRS1 T P

Vnitřní elektrické zapojení čerpadlové skupiny

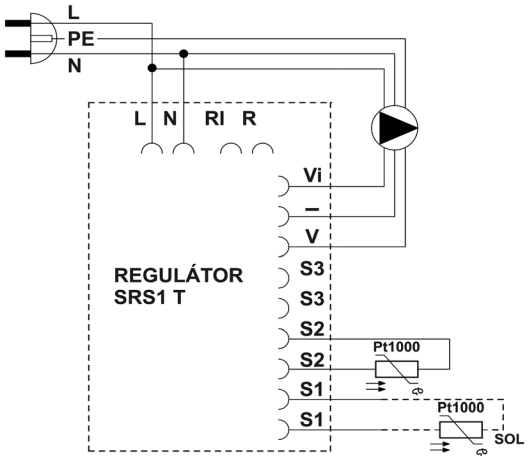

L	*fázový vodič*
N	*nulový vodič*
RI, R	*bezpotenciálový spínací kontakt*
Vi	*vstup zpětného signálu iPWM*
-	*GND PWM*
V	*výstup signálu PWM*
S3	*čidlo 3 (dohřev)*
S2	*čidlo 2 (sol. spotřebič)*
S1	*čidlo 1 (kolektor)*

Výkonové křivky čerpadla

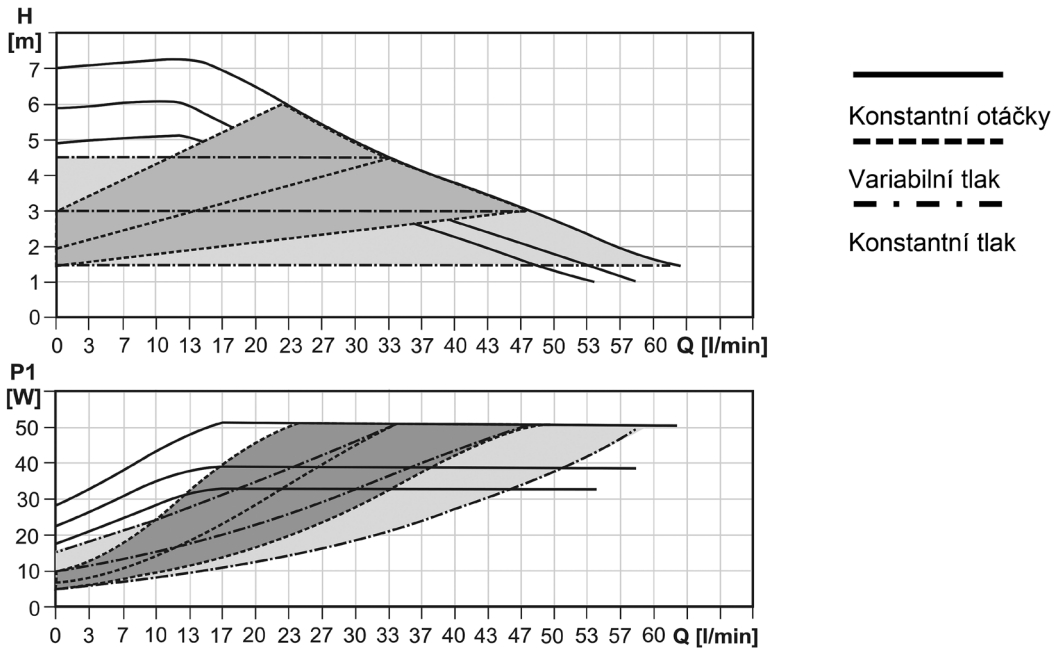


TECHNICKÝ LIST


Čerpadlová skupina CSE1 SOL G SRS1 T P

Graf tlakové ztráty

Připojení G 3/4" M – obj. kód **20576**

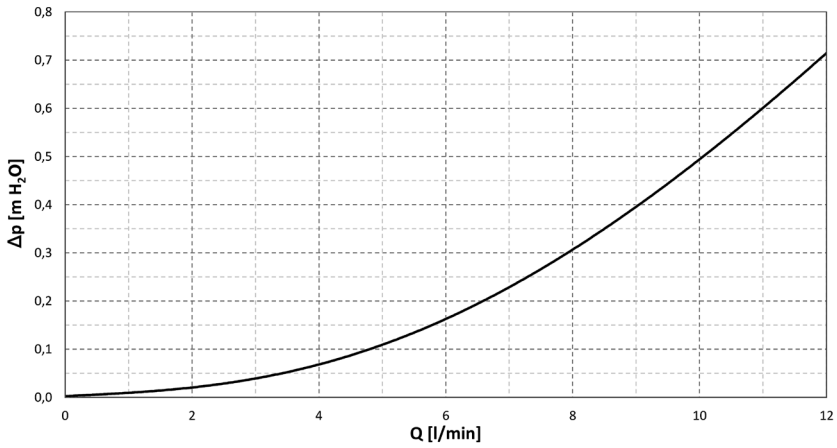

Připojení G 1" M – obj. kód **20572**

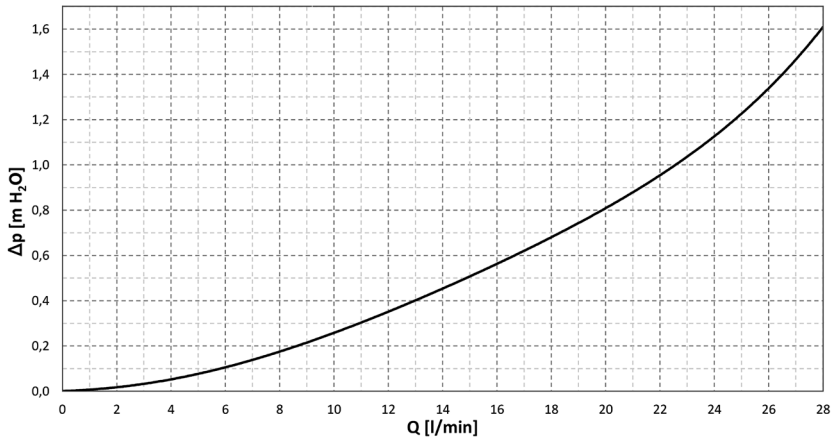

R E G U L U S spol. s r. o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz