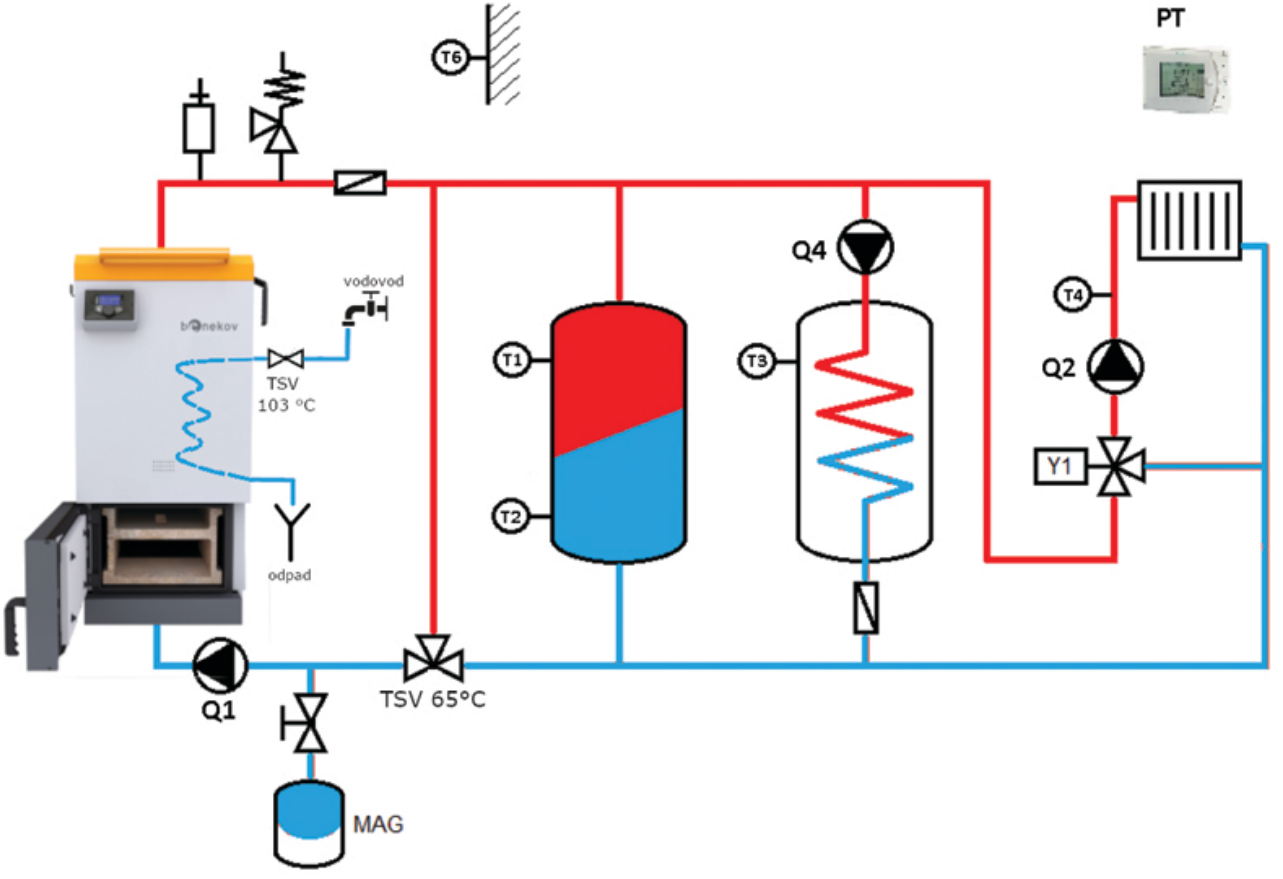


Obr. č. 5 Hydraulické schéma zapojení kotle BENEKOV D20 s topným okruhem a TUV

Označení	Popis
Q1	Čerpadlo kotle (25-40)
Q2	Čerpadlo topného okruhu (25-40)
TSV 65°C	Trojcestný termostatický ventil DN25
Y1	Trojcestný ventil se servopohonem
T1	Čidlo horní akumulace
T2	Čidlo dolní akumulace
T3	Čidlo TUV
PT	Pokojový termostat
TSV 103°C	Termostatický ventil chlad. smyčky